

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 24. 958
Borested : Skræmvej 2, Bonderup, Bonderup Vandværk
9690 Fjerritslev

Kommune : Jammerbugt
Region : Nordjylland

Boringsdato : 16/9 2002

Boringsdybde : 75 meter

Terrænkote : 22,1 meter o. DNN

Brøndbore : Karl Sørensen & Søn, Frederikshavn

MOB-nr :
BB-journr : 30100
BB-bornr :

Prøver

- modtaget : 9/10 2002 antal : 16
- beskrevet : 19/12 2002 af : TC
- antal gemt : 0

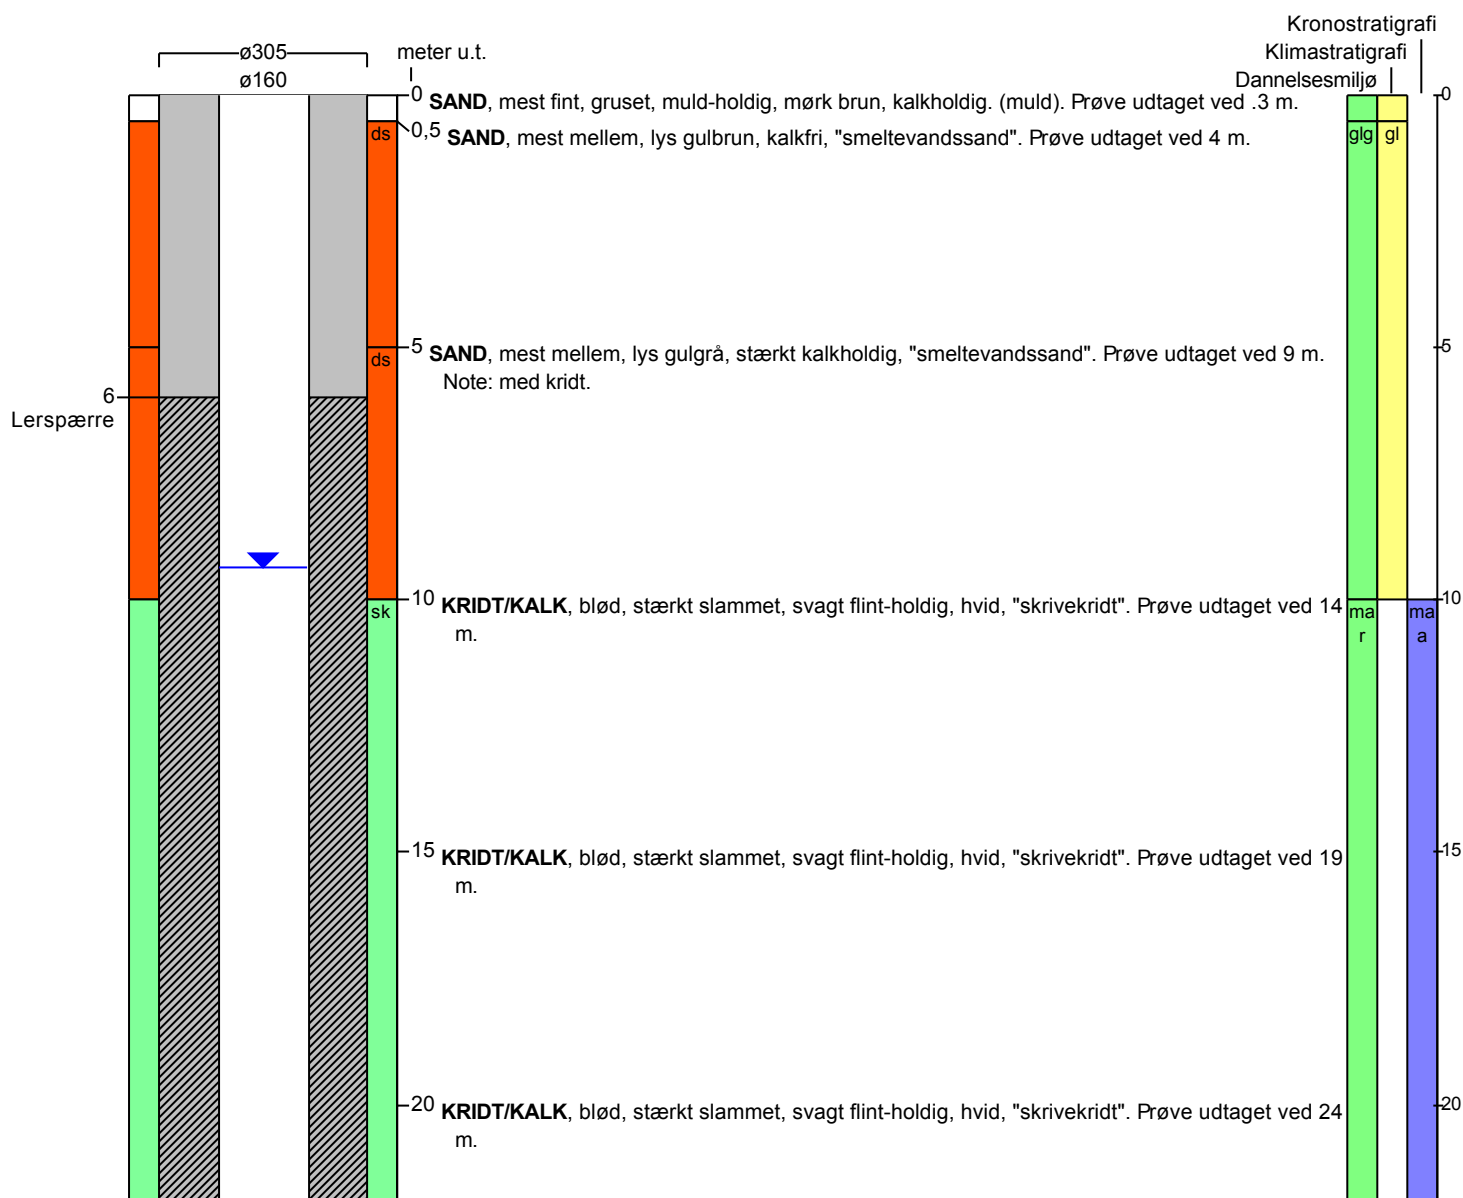
Formål : Vandværksboring
Anvendelse : Vandværksboring
Boremethode : Skylleboring

Kortblad : 1217IIISØ
UTM-zone : 32
UTM-koord. : 522693, 6324505

Datum : EUREF89
Koordinatkilde : Amt
Koordinatmetode : Differential GPS

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	9,35 meter u.t.	16/9 2002	33 m ³ /t	2,08 meter	168 time(r)

Tilbagepejling

Indtag 1 Tid: 3min Vsp: 9,78m , Tid: 10min Vsp: 9,42m , Tid: 30min Vsp: 9,35m


BORERAPPORT

DGU arkivnr: 24. 958

meter u.t.

1

sk

ma

ma

25 **KRIDT/KALK**, blød, stærkt slammet, svagt flint-holdig, hvid, "skrivekridt". Prøve udtaget ved 29 m.

25

30 **KRIDT/KALK**, blød, stærkt slammet, svagt flint-holdig, hvid, "skrivekridt". Prøve udtaget ved 34 m.

30

35 **KRIDT/KALK**, blød, stærkt slammet, svagt flint-holdig, hvid, "skrivekridt". Prøve udtaget ved 39 m.

35

40 **KRIDT/KALK**, blød, stærkt slammet, svagt flint-holdig, hvid, "skrivekridt". Prøve udtaget ved 44 m.

40

Lerspærre

45 **KRIDT/KALK**, meget blød, stærkt slammet, svagt flint-holdig, hvid, "skrivekridt". Prøve udtaget ved 49 m.

45

50 **KRIDT/KALK**, meget blød, stærkt slammet, svagt flint-holdig, hvid, "skrivekridt". Prøve udtaget ved 54 m.

50

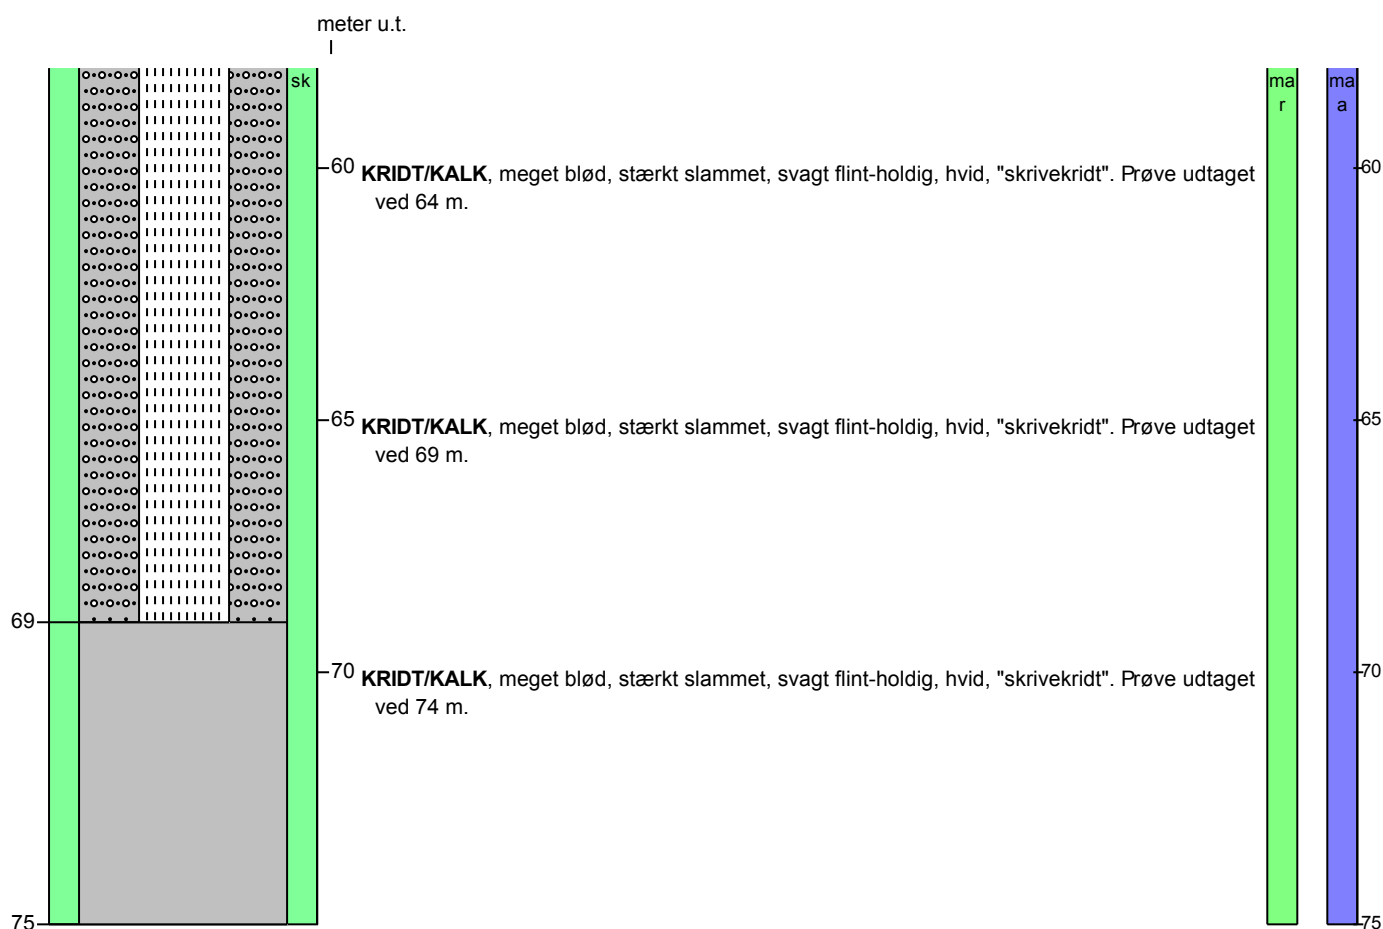
55 **KRIDT/KALK**, meget blød, stærkt slammet, svagt flint-holdig, hvid, "skrivekridt". Prøve udtaget ved 59 m.

55

57
Gruskastning
8-16mm
Filter (i1) 3mm

fortsættes..

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 24. 958


Aflejringsmiljø - Alder (klima-, krono-, litho-, biostratigrafi)

meter u.t.

0	-	0,5	terrigen - postglacial
0,5	-	10	glacigen - glacial
10	-	75	marin - maastrichtien