

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 212. 977

Borested : Ejby Vandværk
4623 Lille-Skensved
boring ombygget i 1999

Kommune : Køge
Region : Sjælland

Boringsdato : 21/8 1977

Boringsdybde : 28 meter

Terrænkote : 23,82 meter o. DNN

Brøndbore : GEO, Bjarne Christiansen, Roskilde
MOB-nr : 2642
BB-journr :
BB-bornr :

Prøver
- modtaget :
- beskrevet : af : G
- antal gemt :

Formål : Vandværksboring
Anvendelse : Vandværksboring
Boremethode : Tørborings/slagboring
Kortblad : 1513IIISØ
UTM-zone : 32
UTM-koord. : 694318, 6153628


Datum : EUREF89
Koordinatkilde : Kommune
Koordinatmetode : KMS digitale kort

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	4,68 meter u.t.	6/10 2016	58,6 m ³ /t	3,33 meter	24 time(r)
(første)	8,3 meter u.t.	21/8 1977			

Tilbagepejling

Indtag 1 Tid: 3min Vsp: 8,61m , Tid: 30min Vsp: 8,55m , Tid: 120min Vsp: 8,42m

Notater : gruskastning: 8-4-2-1.2mm - fra ca. 6.2m til 28m på grund af utæt 225mm forerør, er der inden i fra 1.8-9.7m sat et 180x5.3mm PVC-rør, bagstøbt m. bentonit/cement pejlet v. lok. d. 6/10-80 til 11.56m.u.t. mens pumpen gik !

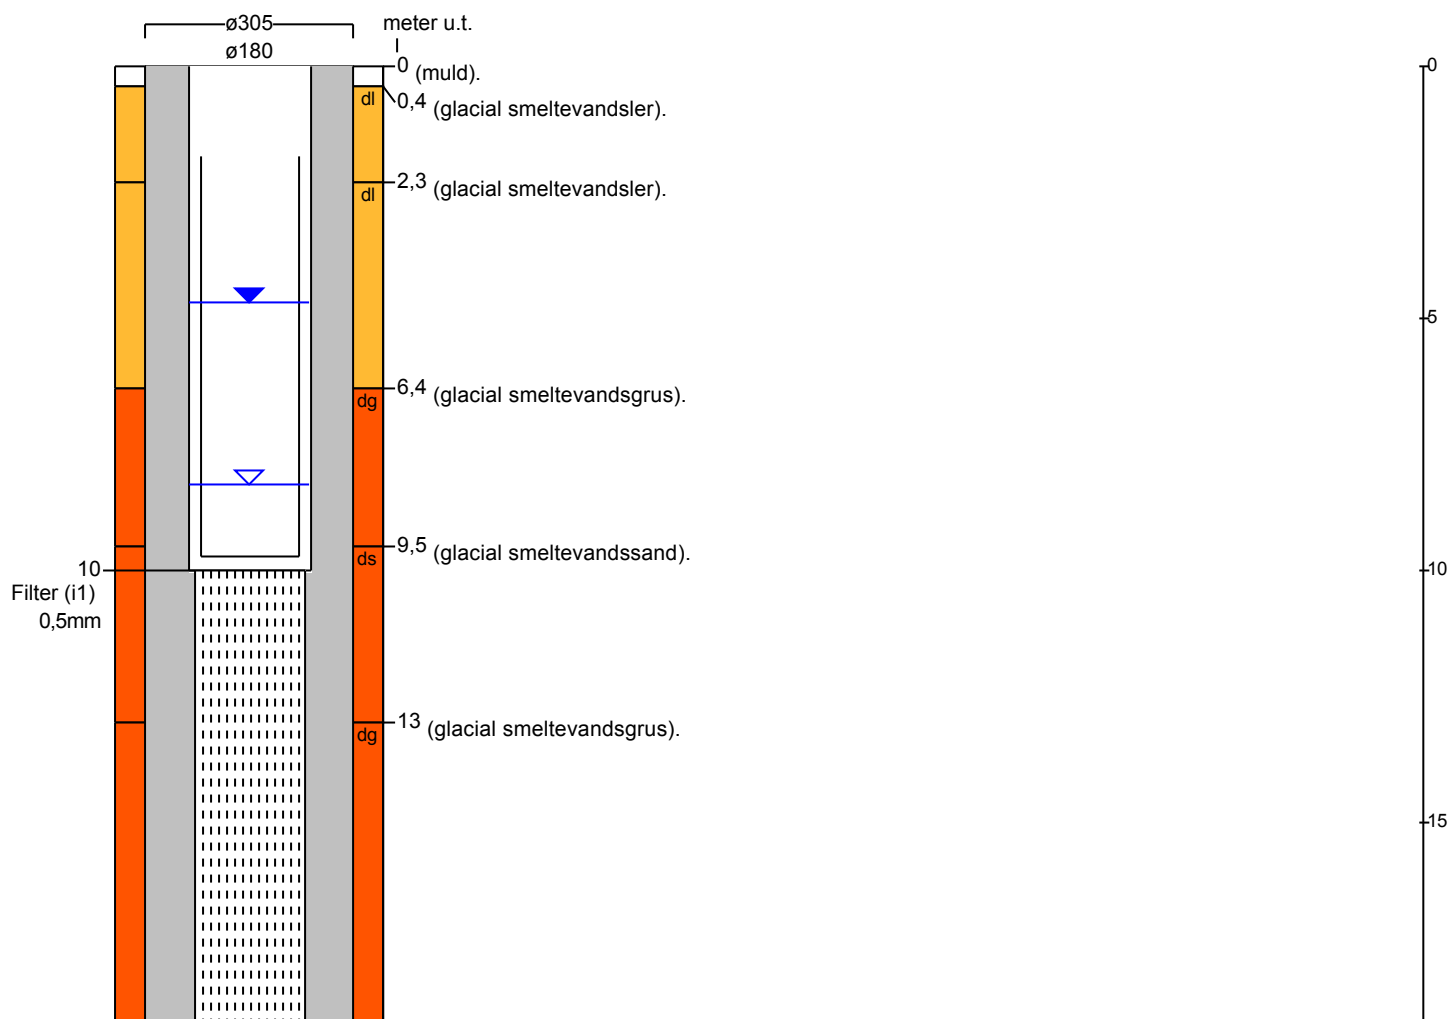

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 212. 977

