


Oplysninger om vandstand og prøvepumpningsresultater efter at boringen er udbygget

Boringens slutdybde	m 146		
Forerør F1	Udv. diameter/materiale 125 mm PVC	Fra m + 0,4	Til m 130
Filter F1	Udv. diameter/materiale 125 mm PVC	Fra m 130	Til m 146
Vandstand »i ro«	m under terræn	m over terræn	
Prøvepumpning	m3 h ved m sænkning	m3 h ved m sænkning	m3 h ved m sænkning
Pumpningens varighed			
»Ro« vandspejlet etableret igen i løbet af	Antal timer		
Specifik kapacitet	l/sec. pr. m afsenkning		
Vandanalyse	Kemisk, dato	Bakteriologisk, dato	

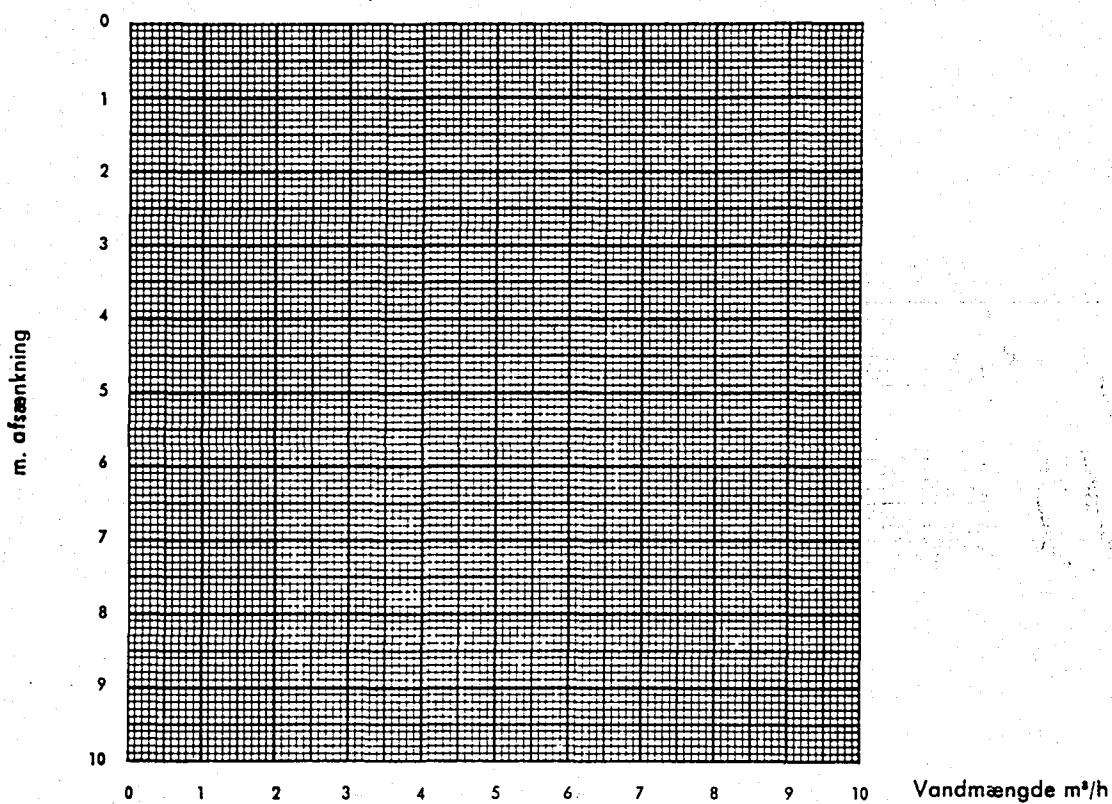

Råvands- pumpe	Pumpe fabrikat		Nr.	Type	Ydelse	m ³ /h	m. V. S.
	Motor fabrikat		Nr.	Type	Ydelse	HK	o/m
	Volt	Amp.	Bundventil, fabrikat, type				
	Sugerør/Stigerør			Meliemrør			
	m			diameter		stk. à m diameter	
	Pøjlemanometer			m		m slange i vand	
Ejektør nr.			Rørdimension		Rørlængde		
Bemærkninger:							
F 2 125 mm PVC forerør +0,5 - 86 m							
F2 125 mm PVC filter 86 - 94 m							