


Oplysninger om vandstand og prøvepumpningsresultater efter at boringen er udbygget

Boringens slutdybde	m 140 m		
Forerør F 2	Udv. diameter/materiale 125 mm PVC PN 8	Fra m 0,4	Til m 20,0
	125 mm PVC PN 10	40,0	130,0
Filter F 2	Udv. diameter/materiale 125 mm PVC	Fra m 130,0	Til m 140,0
Vandstand »i ro«	m under terræn	m over terræn	
Prøvepumpning	m3 h ved m sænkning	m3 h ved m sænkning	m3 h ved m sænkning
Pumpningens varighed			
»Rør vandspejlet etableret igen i løbet af	Antal timer		
Specifik kapacitet	l sec. pr. m afsenkning		
Vandanalyse	Kemisk, dato	Bakteriologisk, dato	

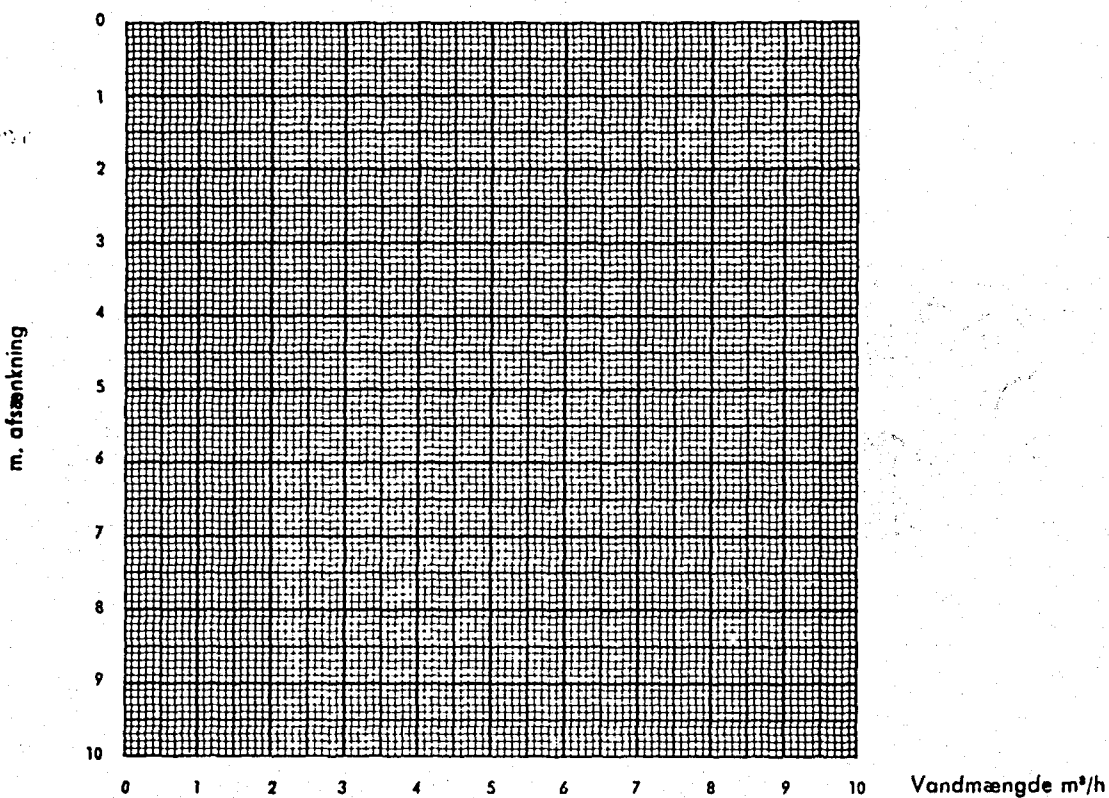

Råvands- pumpe	Pumpe fabrikat		Nr.	Type	Ydelse m ³ /h	m. V. S.	
	Motor fabrikat		Nr.	Type	Ydelse HK	o/m	
	Volt	Amp.	Bundventil, fabrikat, type				
	Sugerør/Stigerør m			diameter	Meliemrør stk. å	m	diameter
	Pøjlemanometer m						m slange i vand
	Ejektør nr.		Rørdimension		Rørlængde		
Bemærkninger:							
F 1 125 mm PVC PN 8 +0,5 - 31,0 m							
125 mm PVC PN 10 31,0 - 85,0 m							
Filter 1: 125 mm PVC 85,0 - 93,0 m							